



DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		
Informe Nro.: UA-SAD-CAF-DTH-2023-0096-I		
MACROPROCESO	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Versión: 1.0
PROCESO	GESTION TÉCNICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Fecha: 01/03/2023
ASUNTO	Informe acerca del proceso de ínfima cuantía No. NIC-0968604120001-2023-00009, que tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA DAR RESPUESTA INMEDIATA ANTE UNA EMERGENCIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ESTUDIANTES Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA UARTES	Página: 1 de 11

1. ANTECEDENTES:

Con fecha 29 de marzo de 2023, se realiza la publicación del proceso de ínfima No. NIC-0968604120001-2023-00009, que tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA DAR RESPUESTA INMEDIATA ANTE UNA EMERGENCIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ESTUDIANTES Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA UARTES, siendo el plazo máximo para que los proveedores presenten sus cotizaciones en el portal del SERCOP hasta el 06 de abril del 2023.

2. BASE LEGAL:

Reglamento General de Ley Orgánica Servicio Nacional de Compras Públicas

Art. 150: "Ínfima consolidada o separada.- Será responsabilidad de la entidad contratante identificar si los bienes o servicios referidos en el artículo anterior, se pueden consolidar para constituir una sola contratación o si de manera justificada se determina la necesidad de realizar más de una contratación separada de los mismos bienes o servicios en el año. En ambos casos, el presupuesto referencial de la contratación consolidada o la sumatoria de todas las contrataciones separadas, deberá ser igual o menor al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, en el año".

3. ANÁLISIS

De acuerdo a las proformas recibidas y al análisis comparativo de las ofertas, se obtuvo que el proveedor HERRERA CONTRERAS ELSA MAYIYE con RUC 0905898938001 y nombre comercial MAGIC HANDS, ofertó el valor más bajo siendo 45% menor al promedio de las otras cotizaciones, esto se ve reflejado principalmente en los ítems destinados para trabajo en alturas como son: el arnés, las eslingas y la cuerda semiestática, cuyos valores son mucho menor al promedio de los valores ofertados, a los valores que presentan los demás proveedores y valores referenciales del mercado.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	HERRERA CONTRERAS ELSA MAYIYE RUC 0905898938001		LONDOÑO PROAÑO FAUSTO RICARDO RUC 1712438694001		FLORES SAA SANTIAGO JAVIER RUC 1712488087001		MARTINEZ TOLOZA EDISON RENE RUC 1712625571001		VALOR PROMEDIO	
			V. TOTAL	% DIFERENCIA VS. VALOR PROMEDIO	V. TOTAL	% DIFERENCIA VS. VALOR PROMEDIO	V. TOTAL	% DIFERENCIA VS. VALOR PROMEDIO	V. TOTAL	% DIFERENCIA VS. VALOR PROMEDIO		
1	Camilla rígida tabla espinal con correa tipo araña	1	\$ 550,00	\$ 550,00	\$ 323,40	\$ 323,40	\$ 186,00	\$ 186,00	\$ 204,25	\$ 204,25		
2	Inmovilizador de cabeza adulto	1	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 184,80	\$ 184,80	\$ 61,50	\$ 61,50	\$ 90,00	\$ 90,00		
3	Kit de fracturas, 7 férulas inmovilizadoras semirrígidas	1	\$ 260,00	\$ 260,00	\$ 446,60	\$ 446,60	\$ 47,46	\$ 47,46	\$ 440,00	\$ 440,00		
4	Respirador n95 8210 (Caja x 20 unidades)	10	\$ 25,00	\$ 250,00	\$ 35,40	\$ 354,00	\$ 34,04	\$ 340,40	\$ 26,00	\$ 260,00		
5	Mascarilla quirúrgicas 3 capas. Color negro. (Caja x 50 unidades)	50	\$ 1,50	\$ 75,00	\$ 6,93	\$ 346,50	\$ 14,01	\$ 700,50	\$ 2,00	\$ 100,00		
6	Gautes de Latex para Examinación No Estéril Talla M (Caja X 100 unidades)	4	\$ 12,00	\$ 48,00	\$ 8,50	\$ 34,00	\$ 11,25	\$ 45,00	\$ 9,00	\$ 36,00		
7	Alcohol antiséptico 70%. Galón	25	\$ 7,00	\$ 175,00	\$ 11,76	\$ 294,00	\$ 38,75	\$ 968,75	\$ 8,88	\$ 222,00		
8	Alcohol industrial. Galón	4	\$ 8,00	\$ 32,00	\$ 19,96	\$ 79,84	\$ 14,22	\$ 56,88	\$ 22,85	\$ 91,40		
9	Agua oxigenada (peróxido de hidrógeno 35% o 130 VOLUMENES). Galón.	2	\$ 6,00	\$ 12,00	\$ 53,23	\$ 106,46	\$ 14,30	\$ 28,60	\$ 13,65	\$ 27,30		
10	Aarnés de seguridad 4 puntos	3	\$ 60,00	\$ 180,00	\$ 231,00	\$ 693,00	\$ 86,96	\$ 260,88	\$ 98,90	\$ 296,70	-17%	\$ 119,22
11	Eslinga en "Y"	2	\$ 110,00	\$ 220,00	\$ 184,80	\$ 369,60	\$ 102,81	\$ 205,62	\$ 290,00	\$ 580,00	69%	\$ 171,90
12	Línea de vida simple con dissipador	3	\$ 45,00	\$ 135,00	\$ 123,20	\$ 369,60	\$ 39,71	\$ 119,13	\$ 60,00	\$ 180,00	-10%	\$ 66,98
13	Casco para trabajo en alturas con barbiquejo	2	\$ 70,00	\$ 140,00	\$ 138,60	\$ 277,20	\$ 77,70	\$ 155,40	\$ 12,15	\$ 24,30	-84%	\$ 74,61
14	Cuerda semiestática	2	\$ 90,00	\$ 180,00	\$ 569,80	\$ 1.139,60	\$ 482,20	\$ 964,40	\$ 600,00	\$ 1.200,00	38%	\$ 435,50
SUBTOTAL				\$ 2.357,00		\$ 5.018,60		\$ 4.140,52		\$ 3.751,95		
12% IVA \$				\$ 282,84		\$ 602,23		\$ 496,86		\$ 450,23		
SUMAN TOTAL \$				\$ 2.639,84		\$ 5.620,83		\$ 4.637,38		\$ 4.202,18		



DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		
Informe Nro.: UA-SAD-CAF-DTH-2023-0096-I		
MACROPROCESO	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Versión: 1.0
PROCESO	GESTION TÉCNICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Fecha: 01/03/2023
ASUNTO	Informe acerca del proceso de ínfima cuantía No. NIC-0968604120001-2023-00009, que tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA DAR RESPUESTA INMEDIATA ANTE UNA EMERGENCIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ESTUDIANTES Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA UARTES	Página: 2 de 11

Esta gran diferencia en los costos de estos ítems que son altamente críticos en materia de prevención de alguna caída al momento de realizar un trabajo en alturas, fue el factor que motivó a contactar al proveedor mediante los medios de comunicación suministrados en su proforma, con la finalidad de solicitar las respectivas fichas técnicas de los equipos y suministros que está cotizando.

Entre las especificaciones técnicas requeridas en el proceso publicado se encuentran:

PARÁMETRO SOLICITADO			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS
CAMILLA RÍGIDA TABLA ESPINAL CON CORREA TIPO ARAÑA	1	U	ESPECIFICACIONES FÍSICAS
			Tamaño: 184 cm. x 45 cm x 6.5cm Peso: 7 Kg, Color: Anaranjado
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
			Material: Higiénica, translúcida, material polietileno de alta densidad. Soporta carga: de 130 a 142 Kg. Inmovilizador: 8 correas de nylon de 2" con velcro y cintas reflectiva. Almohadilla para sostener y proteger cabeza.
INMOVILIZADOR DE CABEZA ADULTO	1	U	ESPECIFICACIONES FÍSICAS
			Inmovilizador de cabeza lateral
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
			Fabricado en espuma de alta densidad recubierta por engomado Hidrófuga. Desmontable ajustable con velcro de alta duración. Material Hipo alérgico. Consta de Base, dos almohadillas de apoyo (laterales) y correas de mentón y cabeza. Translúcido: No debe interferir con rayos X, resonancia magnética o procedimientos CT. No absorbente de sangre ni fluidos corporales Orificio a la altura de los oídos para monitoreo.
KIT DE FRACTURAS, 7 FÉRULAS INMOVILIZADORAS SEMIRÍGIDAS	1	U	ESPECIFICACIONES FÍSICAS
			Debe constar de: Inmovilizador brazo adulto. Inmovilizadora pierna adulto. Inmovilizador de codo/hombro. Inmovilizador de brazo pediátrico. Inmovilizador de pierna pediátrico. Correas. Maleta para transporte
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
			Juego de siete (7) férulas inmovilizadoras maleables para adultos Hipoalérgicas, con cierres ajustables en velcro y táctil. Material impermeable, con refuerzo, durable. Uso universal. Fijación por medio de velcro. Translúcida a los Rayos-X



DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		
Informe Nro.: UA-SAD-CAF-DTH-2023-0096-I		
MACROPROCESO	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Versión: 1.0
PROCESO	GESTION TÉCNICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Fecha: 01/03/2023
ASUNTO	Informe acerca del proceso de Ínfima cuantía No. NIC-0968604120001-2023-00009, que tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA DAR RESPUESTA INMEDIATA ANTE UNA EMERGENCIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ESTUDIANTES Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA UARTES	Página: 3 de 11

RESPIRADOR N95 8210 (CAJA X 20 UNIDADES)	10	U	ESPECIFICACIONES FÍSICAS
			Color: Blanco.
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
			Respirador libre de mantenimiento contra partículas sólidas y neblinas sin aceite, con aprobación NIOSH acorde a la norma 42CFR84, clasificación N95. Respirador de media cara, con dos bandas elásticas preestirables de tipo polimérico para colocación. Peso aproximado: 10gr. Material filtrante de polipropileno y poliéster, con carga electrostática. Forma convexa adaptable al rostro, con clip nasal de aluminio y espuma para mejor sello facial y comodidad. No presenta pelusas al interior.
MASCARILLA QUIRÚRGICAS 3 CAPAS. COLOR CELESTE. (CAJA X 50 UNIDADES)	50	U	ESPECIFICACIONES FÍSICAS
			Color: celeste
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
			Material: Tela no tejida de polipropileno Propiedad: Mascarilla plana con tres pliegues y bucles. Unión de pliegues: Sellado ultra sonido Puente nasal: Barra moldeable de adaptación anatómica a la nariz en el borde superior de la mascarilla, la misma que debe estar protegida para no lesionar la piel, ni producir incomodidad al usuario. Longitud puente nasal: ≥ 115 mm Material puente nasal: Alambre de aluminio recubierto de polietileno Contiene Látex: NO Capas de la mascarilla: 3 Dimensión de la mascarilla: Longitud 175mm \pm 8.75mm / Ancho 95mm \pm 4.75mm Sujetador elástico: Bucles para sujeción en oreja. (≥ 15 cm)
GUANTES DE LATEX PARA EXAMINACIÓN NO ESTÉRIL TALLA M (CAJA X 100 UNIDADES)	4	U	ESPECIFICACIONES FÍSICAS
			Talla M
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
			Fabricado con látex natural de color blanco. • Interior ligeramente empolvado con polvo de fécula de maíz, absorbible y conforme a Norma USP estándar. • Guante ambidextro, elástico, de puño largo • Marcaje CE (Directiva 89/686/EEC – Artículo 11B) • Espesores mínimos (mm): dedo 0,13, palma 0,11 y muñeca 0,08. • Espesores mínimos (mm): dedo 0,13, palma 0,11 y muñeca 0,08.
ALCOHOL ANTISEPTICO 70%. GALÓN	25	GALÓN (US)	ESPECIFICACIONES FÍSICAS
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
			ESTADO FÍSICO: Líquido APARIENCIA Y COLOR: Líquido incoloro TEMPERATURA DE FUSIÓN (°C): -112 TEMPERATURA DE EBULLICIÓN (°C) (RANGO): 78,5 SOLUBILIDAD EN AGUA: Completamente soluble OLOR: A alcohol % DE VOLÁTILES POR VOLUMEN: 99,9+ DENSIDAD: 0,875 - 0,050 g/ml pH (1%): 7 - 1,0 ESTABILIDAD: Buena en condiciones normales



DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		
Informe Nro.: UA-SAD-CAF-DTH-2023-0096-I		
MACROPROCESO	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Versión: 1.0
PROCESO	GESTION TÉCNICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Fecha: 01/03/2023
ASUNTO	Informe acerca del proceso de Ínfima cuantía No. NIC-0968604120001-2023-00009, que tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA DAR RESPUESTA INMEDIATA ANTE UNA EMERGENCIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ESTUDIANTES Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA UARTES	Página: 4 de 11


ALCOHOL INDUSTRIAL. GALÓN	4	GALÓN (US)	ESPECIFICACIONES FÍSICAS												
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS												
			Contenido de Etanol (20 °C) 95.25 % mínimo. Densidad (20 °C gr/ml) 0.8064 Aldehidos como Acetaldehido mg/100 ml: 0.53 máx. Metanol mg/100 ml: 1.47 máx. N-propanol mg/100 ml 0.1 máx. Isobutanol mg/100 ml 0.1 máx. Alcohol iso-amílico mg/100 ml 0.1 máx. Esteres como acetato de etilo mg/100 ml 0.1 máx. Crotonaldehido No detectable Furfural mg/100 ml No detectable. Apariencia Clara, sin material suspendido Miscibilidad en agua Completa Acidez como ácido acético mg/100 ml 1.0 máx. Dietil ftalato % v/v 0.5 min.												
AGUA OXIGENADA (PEROXIDO DE HIDRÓGENO 35% o 130 VOLÚMENES). GALÓN	2	GALÓN (US)	ESPECIFICACIONES FÍSICAS												
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>REQUISITOS</th> <th>Min.</th> <th>Max.</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH a 20 °C</td> <td colspan="2">2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Densidad a 20 °C</td> <td>1,395</td> <td>1,415</td> <td>g/ml</td> </tr> </tbody> </table> PROPIEADES FÍSICO QUÍMICAS: Punto de inflamación: No inflamables Punto de ebullición: 108 °C Punto de fusión: -33° C Viscosidad: 1,24 Cp a 20 °C Solución en: Miscible en agua PRESENTACIÓN: Líquido incoloro.	REQUISITOS	Min.	Max.	Unidad	pH a 20 °C	2			Densidad a 20 °C	1,395	1,415	g/ml
REQUISITOS	Min.	Max.	Unidad												
pH a 20 °C	2														
Densidad a 20 °C	1,395	1,415	g/ml												
ARNES DE SEGURIDAD 4 PUNTOS	3	U	ESPECIFICACIONES FÍSICAS												
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS												
			Construcción dorsal posterior, en forma de X Puntos de enganches laterales para trabajos de posicionamiento Amortiguador de cadera Bucles para herramientas Capacidad de carga mínima 140Kg TALLA AJUSTABLE Debe cumplir con normativa: EN 361, EN 358, EN 813 // Certificación CE 082												
ESLINGA EN "Y"	2	U	ESPECIFICACIONES FÍSICAS												
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS												
			Material: Poliéster y Acero galvanizado, Peso máximo: 2,1 kg Longitud: Retráida 1,37- 1,83 m Resistencia a la rotura: > 27 kN, > 6000 lbs. Debe cumplir con normativa: EN 355												



DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		
Informe Nro.: UA-SAD-CAF-DTH-2023-0096-I		
MACROPROCESO	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Versión: 1.0
PROCESO	GESTION TÉCNICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Fecha: 01/03/2023
ASUNTO	Informe acerca del proceso de Ínfima cuantía No. NIC-0968604120001-2023-00009, que tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA DAR RESPUESTA INMEDIATA ANTE UNA EMERGENCIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ESTUDIANTES Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA UARTES	Página: 5 de 11

LÍNEA DE VIDA SIMPLE CON DISIPADOR	3	U	ESPECIFICACIONES FÍSICAS
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CASCO PARA TRABAJO EN ALTURAS CON BARBIQUEJO	2	U	ESPECIFICACIONES FÍSICAS
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CUERDA SEMIESTÁTICA (ROLLO 100m)	2	U	ESPECIFICACIONES FÍSICAS
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Es por ello que, dado que los montos son tan bajos, el día 11 de abril de 2023 se envió el primer correo a la dirección eherrera3419@gmail.com (dirección electrónica registrada por el proveedor), solicitando las fichas técnicas de los equipos que oferta, sin obtener respuesta.

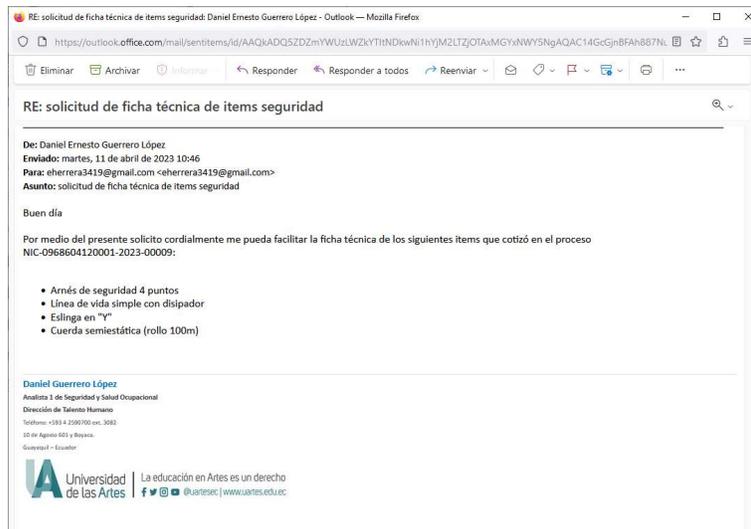




DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		
Informe Nro.: UA-SAD-CAF-DTH-2023-0096-I		
MACROPROCESO	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Versión: 1.0
PROCESO	GESTION TÉCNICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Fecha: 01/03/2023
ASUNTO	Informe acerca del proceso de Ínfima cuantía No. NIC-0968604120001-2023-00009, que tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA DAR RESPUESTA INMEDIATA ANTE UNA EMERGENCIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ESTUDIANTES Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA UARTES	Página: 6 de 11

El 13 de abril de 2023, se realiza un nuevo intento de comunicar, la cual no se obtiene respuesta alguna.

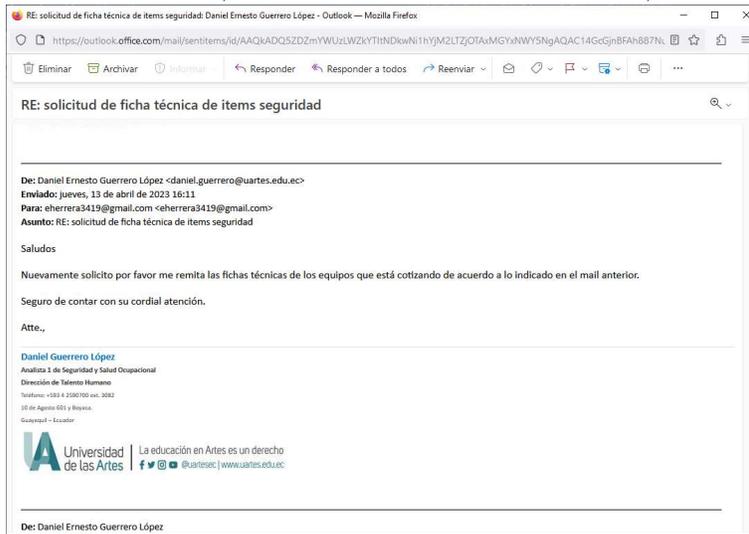

El 17 de abril de 2023, se realiza una nueva insistencia, pero no existe la contestación respectiva por parte del proveedor.

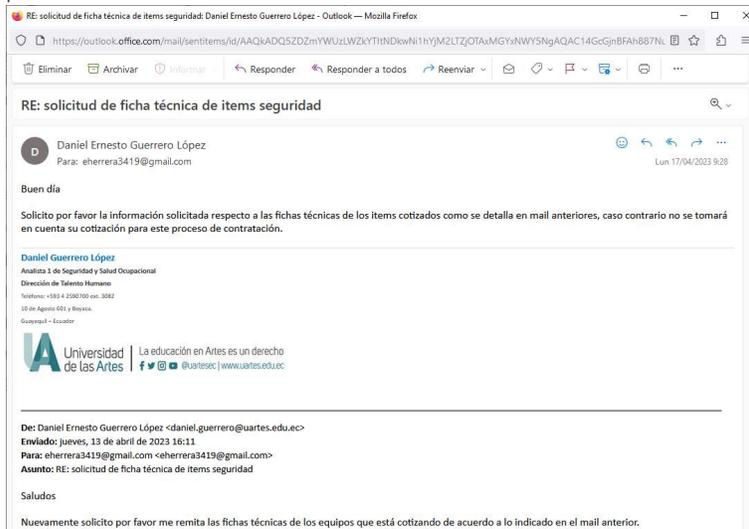


Posteriormente se decide hacer una última insistencia llamando al número telefónico suministrado en la proforma del proveedor, en esa ocasión contestaron la llamada e indicaron que se vuelva a solicitar el requerimiento ya que mencionó que no tenía conocimiento de lo que cotizó en ese proceso.




DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		
Informe Nro.: UA-SAD-CAF-DTH-2023-0096-I		
MACROPROCESO	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Versión: 1.0
PROCESO	GESTION TÉCNICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Fecha: 01/03/2023
ASUNTO	Informe acerca del proceso de ínfima cuantía No. NIC-0968604120001-2023-00009, que tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA DAR RESPUESTA INMEDIATA ANTE UNA EMERGENCIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ESTUDIANTES Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA UARTES	Página: 7 de 11

Se procedió a solicitar nuevamente mediante correo con fecha 18 de abril de 2023 la información de las fichas técnicas de los ítems cotizados.

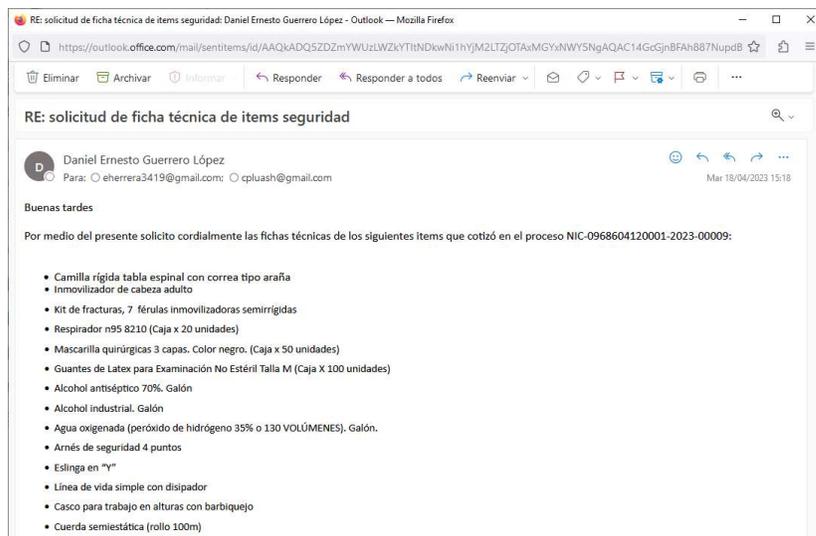


Con fecha 19 de abril de 2023 a las 21:32 se recibe la respuesta de parte del proveedor, pero solo adjuntó 3 fichas técnicas, correspondientes a la Línea de vida simple con disipador, la Eslinga en Y y Arnés 4 puntos.

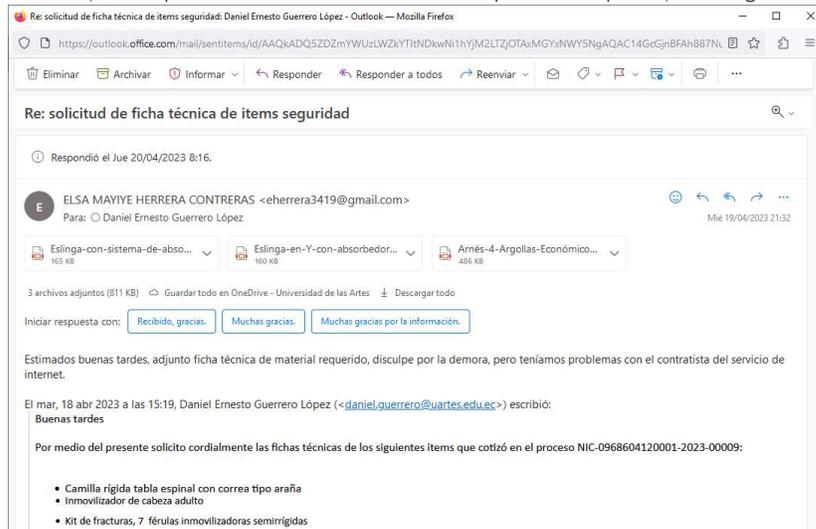




DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		
Informe Nro.: UA-SAD-CAF-DTH-2023-0096-I		
MACROPROCESO	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Versión: 1.0
PROCESO	GESTION TÉCNICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Fecha: 01/03/2023
ASUNTO	Informe acerca del proceso de Ínfima cuantía No. NIC-0968604120001-2023-00009, que tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA DAR RESPUESTA INMEDIATA ANTE UNA EMERGENCIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ESTUDIANTES Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA UARTES	Página: 8 de 11

Por lo que se volvió a solicitar que complete la información solicitada mediante correo de fecha 20 de abril de 2023

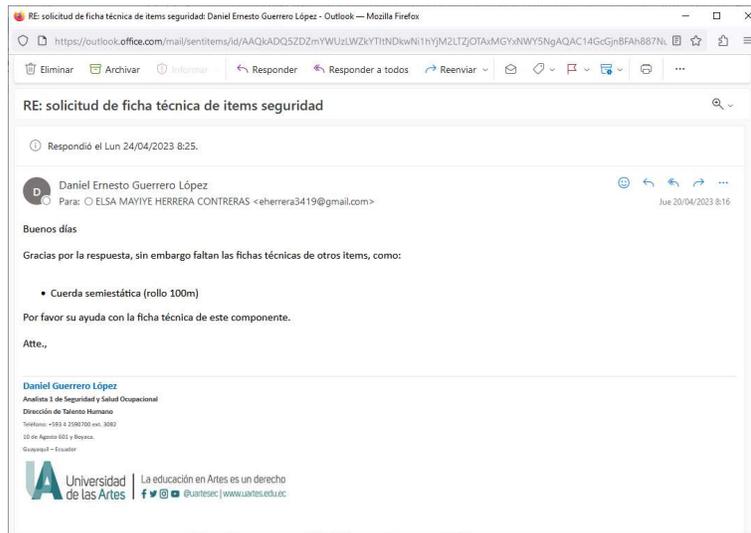


No se obtiene respuesta alguna por parte del proveedor, así que se vuelve a hacer una insistencia mediante correo con fecha 24 de abril de 2023.

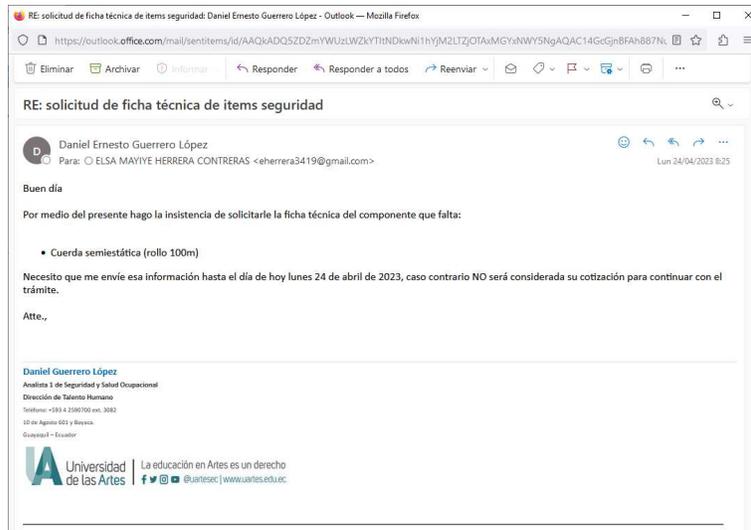



DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		
Informe Nro.: UA-SAD-CAF-DTH-2023-0096-I		
MACROPROCESO	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Versión: 1.0
PROCESO	GESTION TÉCNICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Fecha: 01/03/2023
ASUNTO	Informe acerca del proceso de ínfima cuantía No. NIC-0968604120001-2023-00009, que tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA DAR RESPUESTA INMEDIATA ANTE UNA EMERGENCIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ESTUDIANTES Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA UARTES	Página: 9 de 11

El día 24 de abril de 2023 a las 21:30, se recibe contestación de parte del proveedor.

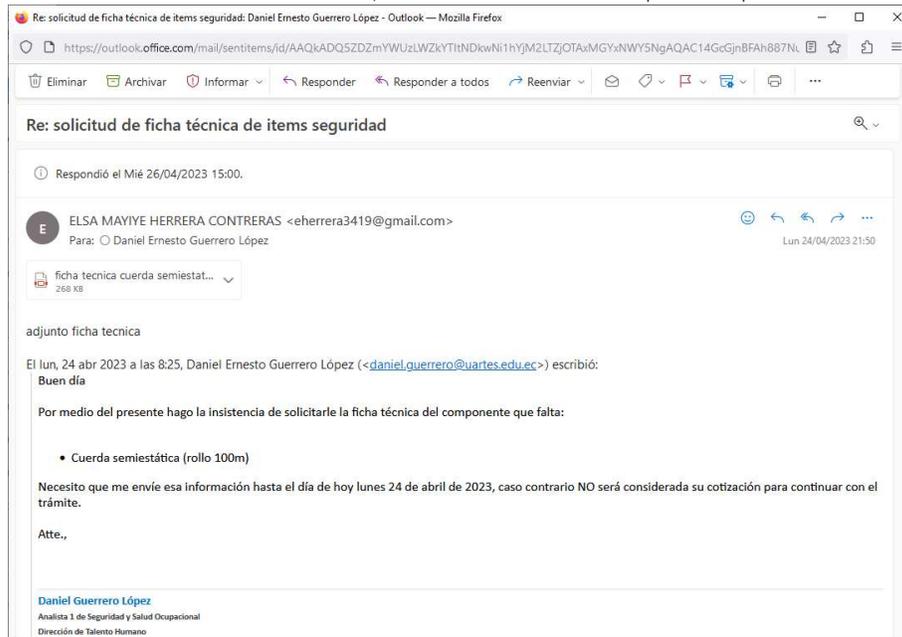

Re: solicitud de ficha técnica de ítems seguridad: Daniel Ernesto Guerrero López - Outlook — Mozilla Firefox

https://outlook.office.com/mail/sentitems/fd/AAQkADQ5ZDZmYWUzLWZkYTItNDkwNi1hYjM2LTZOTAxMGYxNWY5NgAQAC14GcGjnBFAh887N...

Eliminar Archivar Informar Responder Responder a todos Reenviar

Re: solicitud de ficha técnica de ítems seguridad

Respondió el Mié 26/04/2023 15:00.

ELSA MAYIYE HERRERA CONTRERAS <eherrera3419@gmail.com>
Para: Daniel Ernesto Guerrero López
Lun 24/04/2023 21:50

ficha tecnica cuerda semiestat...
268 KB

adjunto ficha tecnica

El lun, 24 abr 2023 a las 8:25, Daniel Ernesto Guerrero López (<daniel.guerrero@uartes.edu.ec>) escribió:

Buen día

Por medio del presente hago la insistencia de solicitarle la ficha técnica del componente que falta:

- Cuerda semiestática (rollo 100m)

Necesito que me envíe esa información hasta el día de hoy lunes 24 de abril de 2023, caso contrario NO será considerada su cotización para continuar con el trámite.

Atte.,

Daniel Guerrero López
Analista 1 de Seguridad y Salud Ocupacional
Dirección de Talento Humano

El día 25 de abril de 2023, al revisar la ficha técnica de lo solicitado, se confirma que, si cumple con lo requerido, por lo que se procedió a realizar las demás validaciones de este proveedor que presentó la mejor propuesta, sin embargo, al revisar si las actividades comerciales declaradas en su RUC están relacionadas al bien que se está solicitando, se confirma que estas no concuerdan, por ello, en reunión con el área de la Dirección Administrativa, se sugirió que se proceda a realizar una visita en el local para comprobar los ítems que oferta.



DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		
Informe Nro.: UA-SAD-CAF-DTH-2023-0096-I		
MACROPROCESO	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Versión: 1.0
PROCESO	GESTION TÉCNICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Fecha: 01/03/2023
ASUNTO	Informe acerca del proceso de ínfima cuantía No. NIC-0968604120001-2023-00009, que tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA DAR RESPUESTA INMEDIATA ANTE UNA EMERGENCIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ESTUDIANTES Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA UARTES	Página: 10 de 11

SRI		Certificado	
Registro Único de Contribuyentes			
Apellidos y nombres		Número RUC	
HERRERA CONTRERAS ELSA MAYIYE		0905898938001	
Estado	Régimen	Artesano	
ACTIVO	RIMPE - NEGOCIO POPULAR	No registra	
Fecha de registro	Fecha de actualización		
13/09/2005	22/03/2023		
Inicio de actividades	Reinicio de actividades	Cese de actividades	
13/09/2005	14/07/2019	No registra	
Jurisdicción	Obligado a llevar contabilidad		
ZONA 8 / GUAYAS / GUAYAQUIL	NO		
Tipo	Agente de retención	Contribuyente especial	
PERSONAS NATURALES	NO	NO	
Domicilio tributario			
Ubicación geográfica			
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI			
Dirección			
Calle: LUIS URDANETA Número: 1104 Intersección: AV. QUITO Referencia: A UNA CUADRA DEL SECAP			
Medios de contacto			
Email: eherrera3419@gmail.com Teléfono domicilio: 042518928 Celular: 0994614969			
Actividades económicas			
<ul style="list-style-type: none"> G46412101 - VENTA AL POR MAYOR DE PRENDAS DE VESTIR, INCLUIDAS PRENDAS (ROPA) DEPORTIVAS. G46510101 - VENTA AL POR MAYOR DE COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO. N82300001 - ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y/O GESTIÓN DE EVENTOS COMO EXPOSICIONES COMERCIALES O EMPRESARIALES, CONVENCIONES, CONFERENCIAS Y REUNIONES, ESTÉN INCLUIDAS O NO LA GESTIÓN DE ESAS INSTALACIONES Y LA DOTACIÓN DE PERSONAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. C13130401 - SERVICIO DE ESTAMPADO SERIGRÁFICO DE PRODUCTOS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR, REALIZADO POR TERCEROS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO. C18120201 - ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE PLACAS, PLANCHAS Y TINTES PARA EL ESTAMPADO Y LA IMPRESIÓN EN RELIEVE (INCLUIDAS PLANCHAS DE FOTOPOLÍMEROS), PREPARACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE IMÁGENES Y PLACAS PARA IMPRENTAS TIPOGRÁFICAS Y DE OFFSET, COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA, FOTOCOMPOSICIÓN, LA INCORPORACIÓN DE DATOS ANTES DE LA IMPRESIÓN, INCLUSO MEDIANTE EL ESCANEADO Y RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES, COMPAGNACIÓN ELECTRÓNICA Y GRABADO DE CILINDROS PARA ROTOGRAFADO. F43220201 - INSTALACIÓN EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN O AIRE ACONDICIONADO, (INCLUYE AMPLIACIONES, REPARACIONES, REFORMAS Y MANTENIMIENTO). G4652201 - VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA METALURGIA; INCLUYE PARTES Y PIEZAS. 			
1/2		2/2	
www.sri.gob.ec		www.sri.gob.ec	


Apellidos y nombres	Número RUC
HERRERA CONTRERAS ELSA MAYIYE	0905898938001
Establecimientos	Cerrados
Abiertos	0
Obligaciones tributarias	
- 1011 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES	
<p>Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.</p>	
Números del RUC anteriores	
No registra	
	
Código de verificación:	CATRCR202300039813
Fecha y hora de emisión:	22 de marzo de 2023 11:24
Dirección IP:	161.12.121
<p>Validez del certificado: El presente certificado es válido sin conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERFCDC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 402 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, misma que le puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.</p>	
2/2	
www.sri.gob.ec	

El 26 de abril de 2023 se realiza la visita al local en la dirección suministrada en la proforma (6 de marzo y Clemente Ballén, Comercial Las Lajas, piso 1), pero al llegar no se encuentra la oficina e incluso se preguntó en los alrededores y no dieron razón de algún negocio que venda ítems de seguridad industrial ni con el nombre "Magic Hands" que es el nombre comercial.

Posteriormente se le escribe el mismo día a la empresa ofertante solicitando aclaración de las novedades encontradas, tanto con la No constancia de la actividad comercial en su RUC como con la inexistencia del local comercial en la dirección suministrada en la proforma, otorgando un tiempo máximo de contestación hasta el día siguiente, 27 de abril de 2023 a las 08.00.



DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		
Informe Nro.: UA-SAD-CAF-DTH-2023-0096-I		
MACROPROCESO	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Versión: 1.0
PROCESO	GESTION TÉCNICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Fecha: 01/03/2023
ASUNTO	Informe acerca del proceso de Ínfima cuantía No. NIC-0968604120001-2023-00009, que tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA DAR RESPUESTA INMEDIATA ANTE UNA EMERGENCIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ESTUDIANTES Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA UARTES	Página: 11 de 11

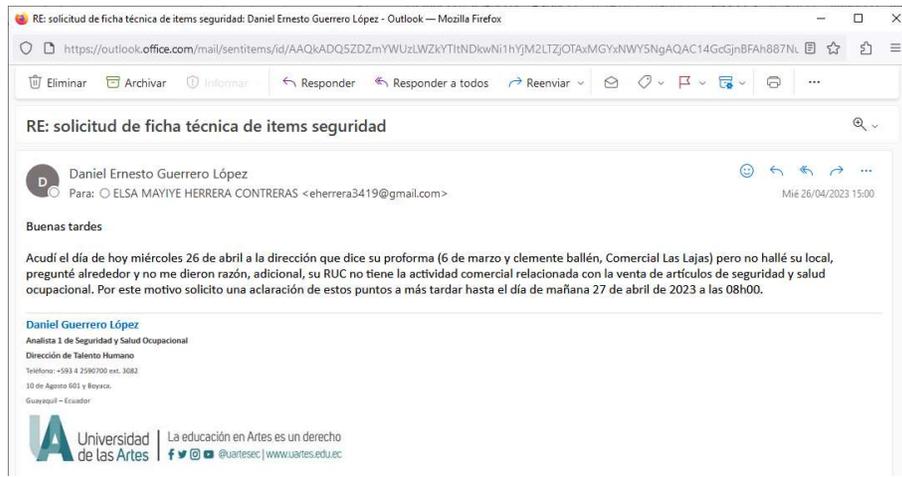

En consecuencia, hasta la presente fecha no se tiene respuesta del proveedor de lo solicitado por la UArtes. Por este motivo se comunicó a la Dirección Administrativa de que no se recibió respuesta alguna por lo que sugirió la realización del presente informe para sustentar la decisión de descartar la oferta del proveedor HERRERA CONTRERAS ELSA MAYIYE con RUC 0905898938001 en el proceso de contratación.

4. CONCLUSIONES:

Dejar fuera del proceso de contratación de Ínfima Cuantía No. NIC-0968604120001-2023-00009 al proveedor HERRERA CONTRERAS ELSA MAYIYE con RUC 0905898938001 y nombre comercial MAGIC HANDS, debido a que existen inconsistencias la actividad comercial que declara en su RUC.

5. FIRMA DE RESPONSABILIDAD

Acción	Responsable/Cargo	Unidad	Firma
Elaborado por:	Daniel Guerrero López Analista 1 de Seguridad y Salud Ocupacional	Dirección de Talento Humano	
Revisado y Aprobado por:	Jéssica Plaza Manzaba Directora de Talento Humano	Dirección de Talento Humano	